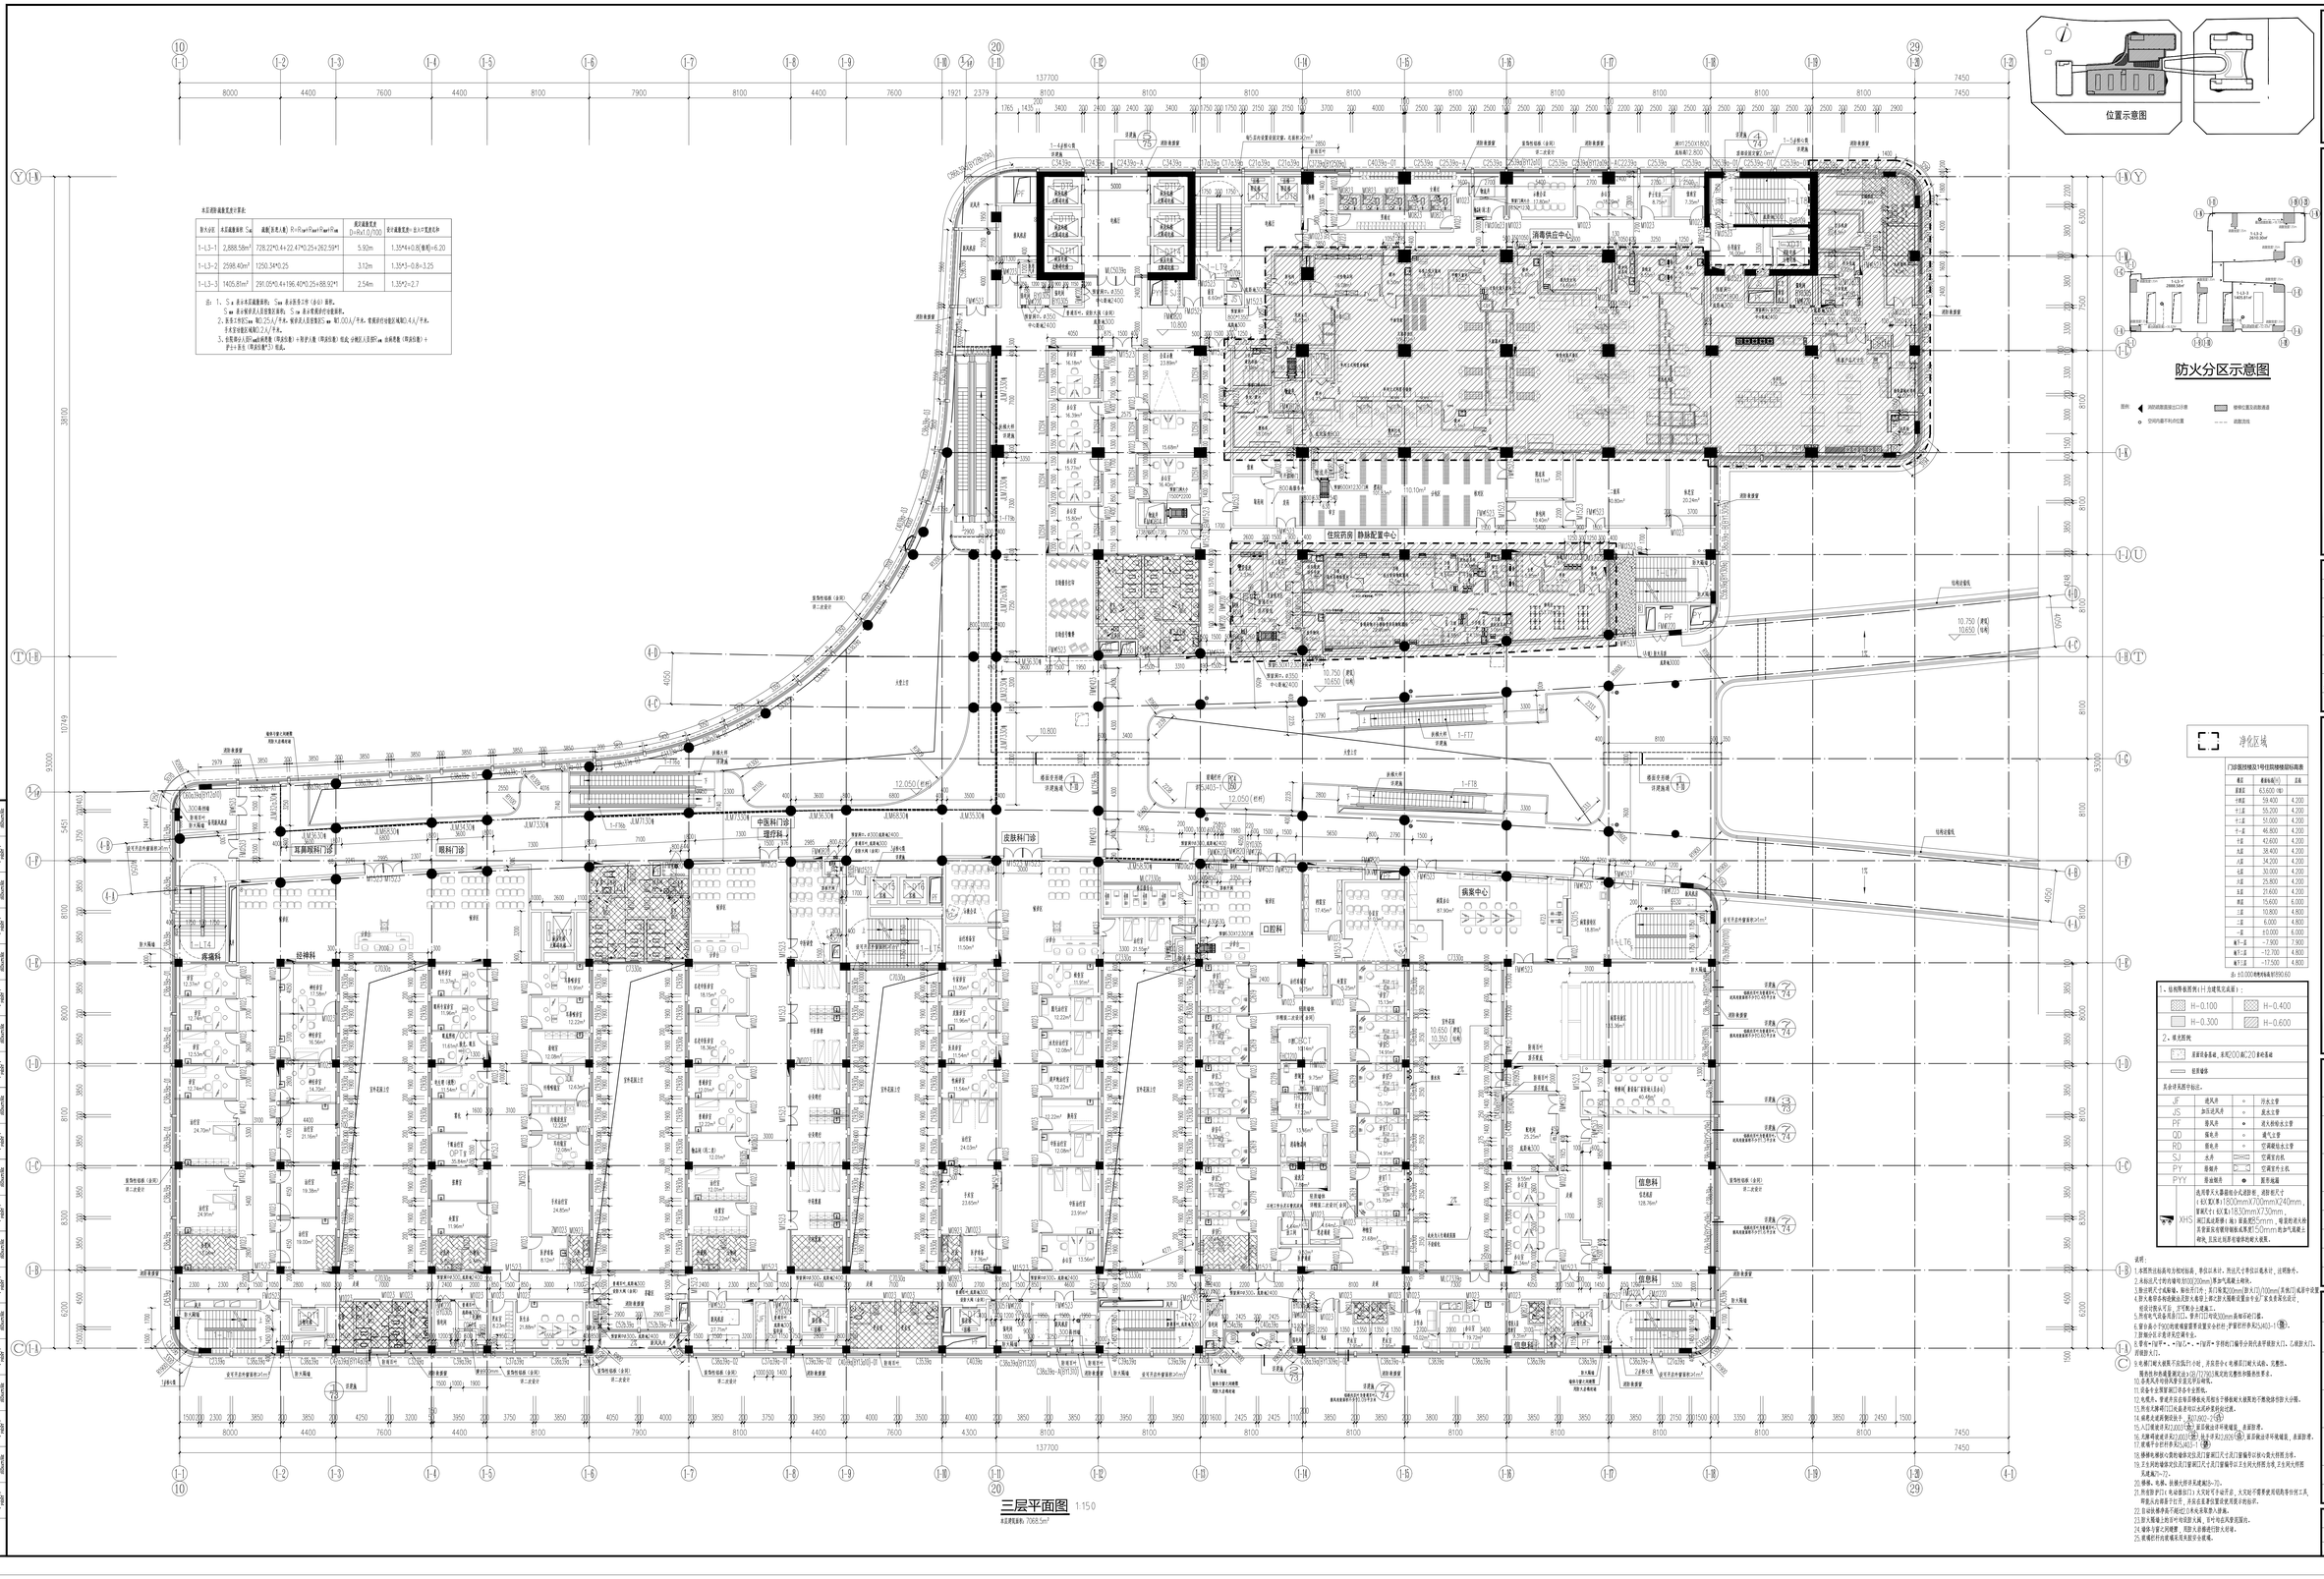

本层面积(疏散宽度计算):
防火分区 | 本层疏散面积 Sd | 疏散[首类人数] N=Pf×wf1+Pm×wf2+Pn×wf3 | 所对应疏散宽度 D=N×1.0/700 | 设计疏散宽度>=首入口宽度尺寸
1-L3-1 | 2,888.58m² | 728.22*0.4+22.47*0.25+262.59*1 | 5.92m | 1.35*4+0.8(侧向)=6.20
1-L3-2 | 2598.40m² | 1250.34*0.25 | 3.12m | 1.35*3-0.8=3.25
1-L3-3 | 1405.81m² | 291.05*0.4+196.40*0.25+688.92*1 | 2.54m | 1.35*2=2.7
备 注: 1、S d 表示本层疏散面积; S wf 表示首层门净(净)宽(净)数。
S wf 表示相关区人员首层从该数。S wf 表示有效的行业指标。
2、首层人均计0.4m²/人, 餐饮区人员首层计0.4 m²/人, 厨房的行业指标人均计0.2m²/人, 手术室行业指标人均计2.4/平米。
3、住院单位人员计0.4m²/人(每间病房数(即床位数)+陪护人数(即床位数)+医护人员(1人计0.4m²/人)+护士(1名(即床位数*3)+医生(1名(即床位数*3)+值班医生(1名)+护士(1名)+医生(1名)+护士(1名)+医生(1名)+护士(1名)+